

## הערות

לוח חשמל בעל דרגת אטימות לפחות  
IP66

הלוח יהיה בעל יכולת נעילה עם מפתח

על הלוח לעמוד בתקן  
IEC-61439-2

כל הציוד המותקן בלוח יהיה בעל תקן ישראלי


על הקבלן המבצע לצרף תוכנית  
AS-MADE

כולל מספר מעגל של מקור הזינה

יש לוודא שמקור הזינה מאופס

להחלטת המזמין - ניתן לוותר על שעון שבת

המשכן לאומניות	2	דף מספר	שם המזמין	נמרוד גולד	E-N-G הנדסת חשמל ייעוץ ותכנון מתקני חשמל ותקשורת נמרוד גולד
	2	מתוך	שם הפרויקט	נייד 054-4477312 מייל Nimgo68@gmail.com	
			עריית נתיבות אגף שפ"ע		
			המשכן לאומניות		
			לוח חשמל לתאורה 100-3		

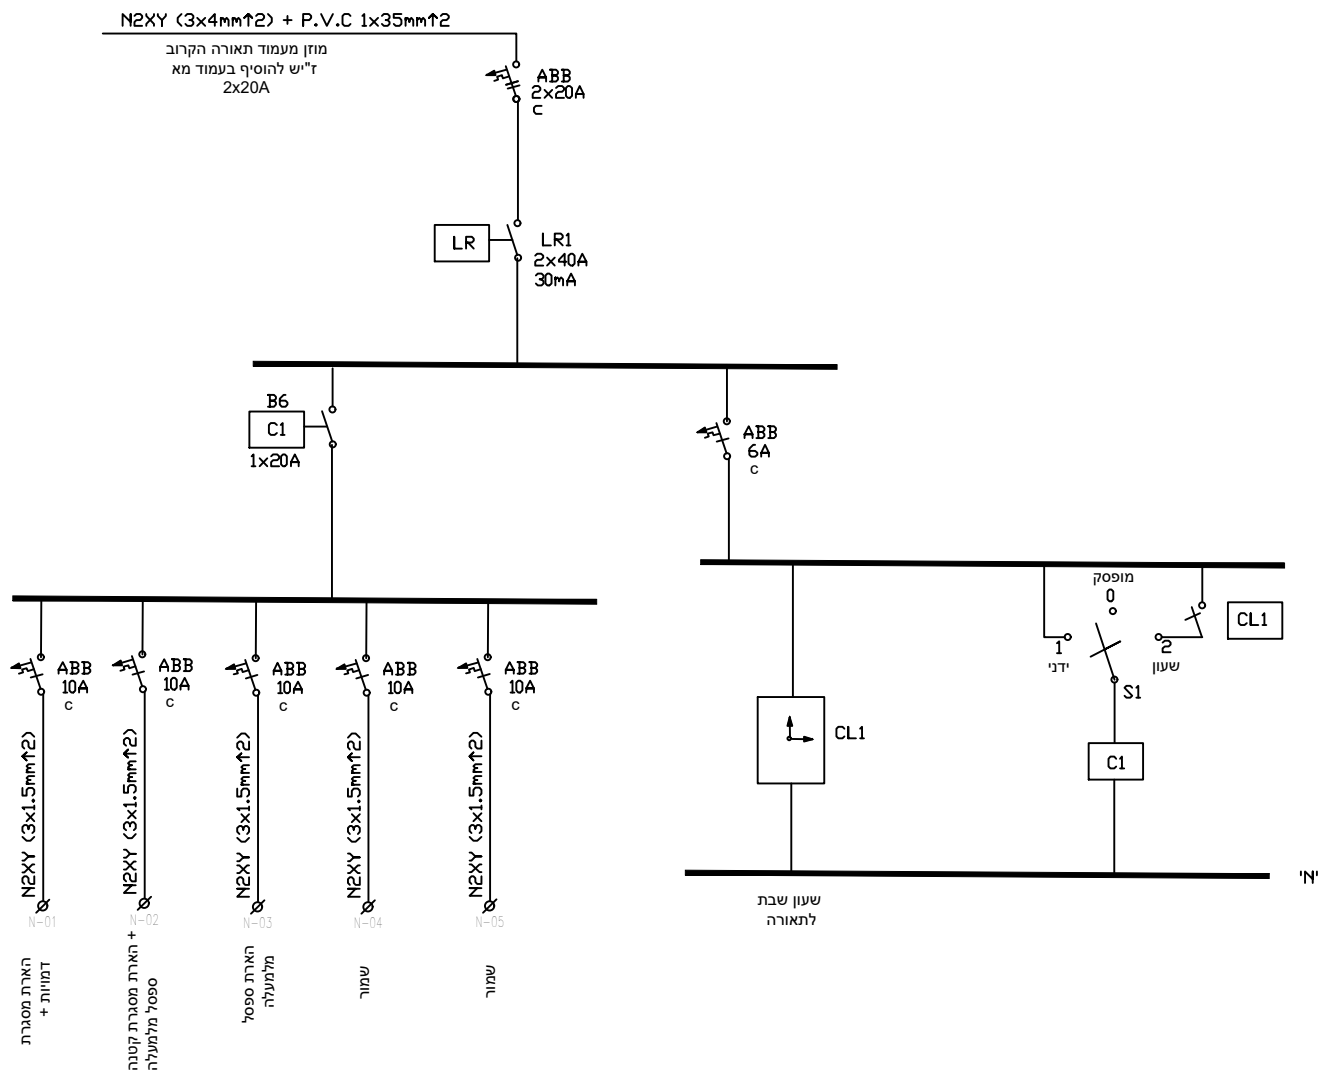

המשכן לאומניות	1	דף מספר	עריית נתיבות אגף שפ"ע	שם המזמין	נמרוד גולד 054-4477312 נייד Nimgo68@gmail.com	E-N-G הנדסת חשמל ייעוץ ותכנון מתקני חשמל ותקשורת נמרוד גולד
	2	מתוך	המשכן לאומניות לוח חשמל לתאורה 100-3	שם הפרויקט		
			100	התוכנית מס' עבודה		