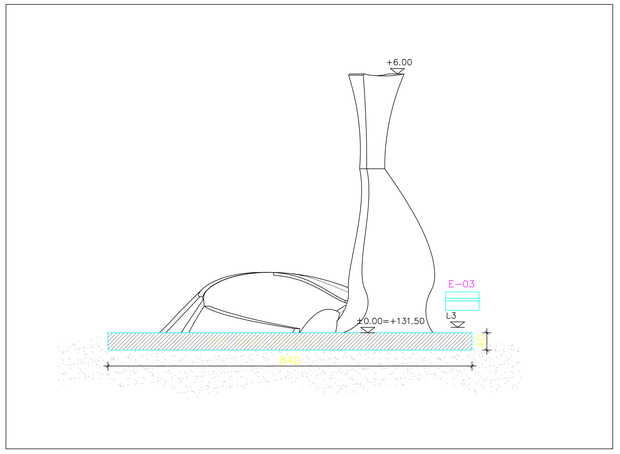

מבט מכיוון מזרח קנ"מ 1:50

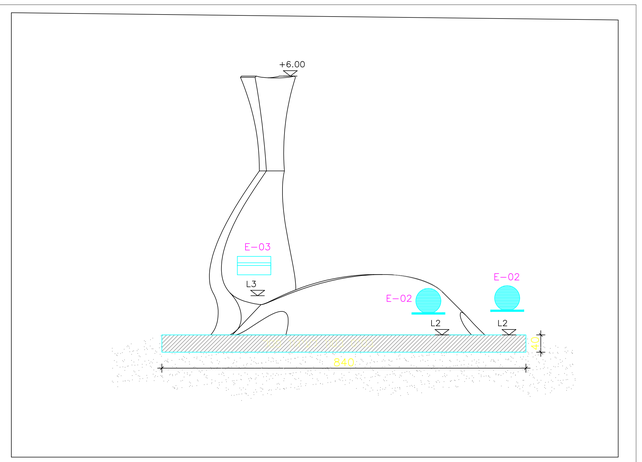

מבט מכיוון מערב קנ"מ 1:50

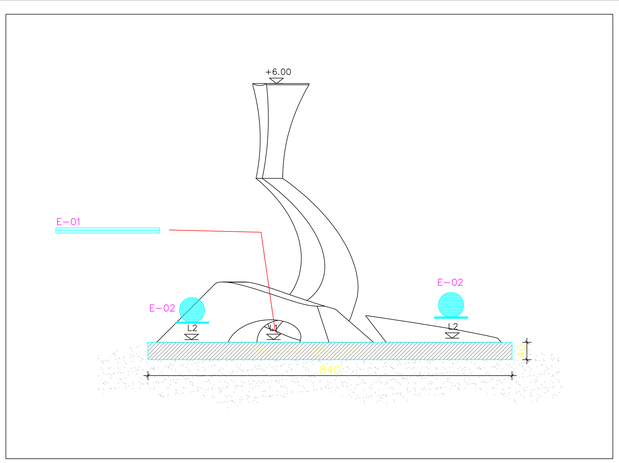

מבט מכיוון דרום קנ"מ 1:50

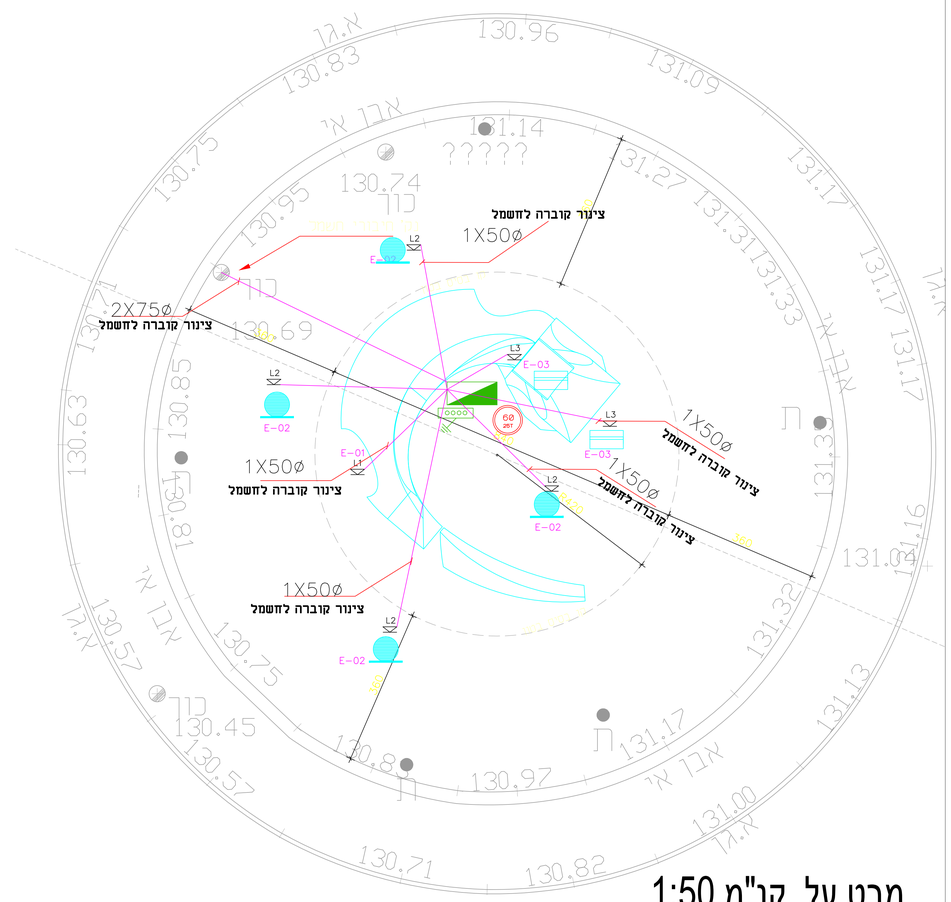

מבט על קנ"מ 1:50

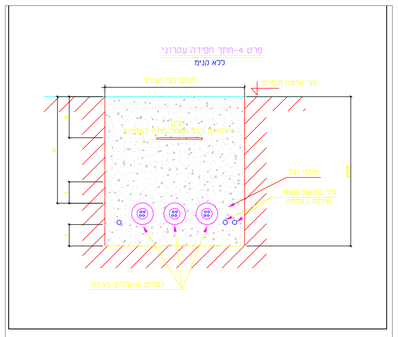

הערות

- כל העבודה תתבצע עפ"י המפרט הכללי 08
- יש לוודא שמקור הזנה מאופס
- הזנה ללוח תתבצע דרך עמוד התאורה הקרוב
- ניתן לבצע הכנות סמוכות בזמן הכנת הקונסטרוקציה ובתאום עם האדריכל
- כל החיבורים יתבצעו ע"י קופסאות/לוחות מוגני מים IP66 לפחות
- יש לבצע בסיס בטון בגודל 30/30 ס"מ לגופי התאורה באזור הגינון מדוכו להצביע את צינור החשמל בתאום עם האדריכל
- יש להגן על גופי התאורה החשופים מפני פגיעה מכאנית/עדלולים על-ידי רשת בחל בתאום עם האדריכל
- יש להדפיס את הוכביות צבעוני ולא שחור/לבן

מקרא

- חפירה לתשתית חשמל עומק 90 ס"מ
- עמוד צורתXבמות צנרת
- מלר שוטר
- ג"ת הארת לגבה פנימי + חיצוני "???" דגם ??? צבע לבן IP65
- ג"ת להארת רחם מבחוץ "מוד תור" דגם 91651 צבע שחור IP65
- ג"ת להארת מערה "יוטיליטי" דגם 543022013310 צבע לבן IP65
- לוח חשמל ניתן לנעילה על ידי מפתח, ביצוע על פי תוכנית 3-101
- פס השוואת פוטנציאל
- 60 267 שוחת הארקה קוטר 60 ס"מ עם מכסה 12.5 טון הכולל אלקטרודת הארקה ממוטות נחושת בקוטר 19 מ"מ בעומק 3 מטר לפחות, החיבור לטבעת ההארקה ההיקפית יתבצע לפי פרט "ברכת הארקה" המופיע בתוכנית 2-100

הערות כלליות:

1. המבצע האחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן במקום. עליו להודיע למתכנן מפקח על כל אי התאמה ולקבל הנחיותיו בכתב בטרם ימשיך בעבודתו.
2. הביצוע, אך ורק על פי תכנית מאושרת לביצוע.
3. על הקבלן לוודא שהתכניות מבוצעות ע"פ המותר בחוק.
4. אין לקבוע מידות על ידי מדידה בשרטוט.
5. אין לעשות כל שימוש בתכנית זו, או ברעיונות הגלומים בה, ללא אישור מתכנן.

תפוצה

מס'	תאריך	תאור	מקור	מהדורה	נמען	הערות	העתק
00	11.01.22		1				

שינויים

מס'	תאור	תאריך

לעיון ● למכרז ☐ לביצוע ☐

המזמין: עריית נתיבות אגף שפ"ע

פרויקט: תפילת חנה

תכנית: תאורה ותשתיות חשמל 101-1

מס' פרויקט	101	שרטט	
קנ"מ		תכנן	
		אישר	

מכון הנתקות

E-N-G הנדסת חשמל
ייעוץ ותכנון מתקני חשמל ותקשורת

נמרוד גולד
נייד 054-4477312
מייל Nimgo68@gmail.com