


25/05/21

חברים

2324 + 2325

בי"ח מאיר-בנין חדש מיון
פס הספקה חדר גבס


מבט - B

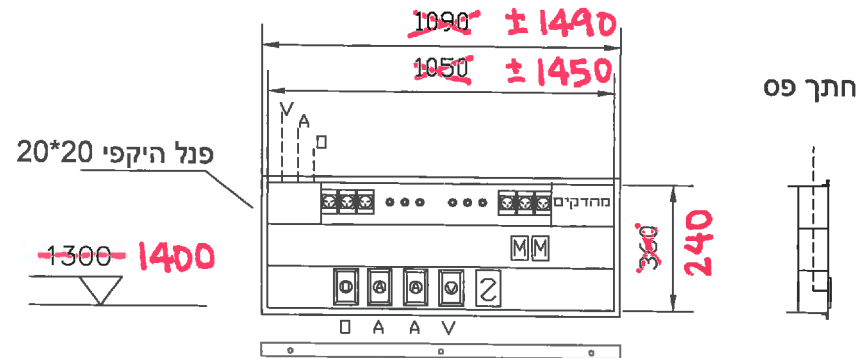

חתך פס

פס תלייה תחתון מאלומיניום, מותקן על קיר

כאם נדרש? להחליף צוות רפואי
עטיפה ערן משה



מס.	יחידת טיפול	חמצן	אוויר רפואי להנשמה	ואקום	מטרס אנקסיד	פינוי גזי הרדמה	אוויר או חנקן כלי ניתוח
1	עמדת טיפול בשיבה	2	1	1			
2	עמדת טיפול בשיבה	2	1	1			
3	חדר חלום / טראומה	3	2	3	1		
4	חדר טיפולים	1	1	1			
5	חדר תמיחות והתערבות	3	2	3	2		
6	חדר השהיה/חדר גבס	1	1	1			

(1) בחדר חלום יש לבצע הכנה לעמדת טיפול נוספת עם סט נוסף של גזים רפואיים זהה לסט הנקוב לעיל.
(2) לפצל את כמות השקנים הנקובה בטבלה לשני סטים שיתקמו בשני מקומות נפרדים (קיר / בום) לפי החלטה הסגל הרפואי. סט אחד יכלול שקע אחד מכל סוג וסט שני יכלול את כל שאר השקנים.

בקר:

* פס מסבקה מנדדייז בנוי מ-3 תעלות, שקוע בקיר
פס הספקה סמוי בקיר

שקע חשמל עם לד דגם גוויס, גוון לפי מקור הזנה

שקע הארקה "בנדר"

שקע גז ENV

שקע מוניטור (הכנה-מסגרת גוויס 2 מודולים)



צנרת:
חמצן - 5/8
אוויר - 5/8
ואקום - 7/8

דגם	כמות	קניימ
2		יחיד מידה
		תכנון
		תאריך: 13/4/21
Pas-		מס' שרטוט
		ד"ר ברמן

צבוע קלור
RAL 9010